


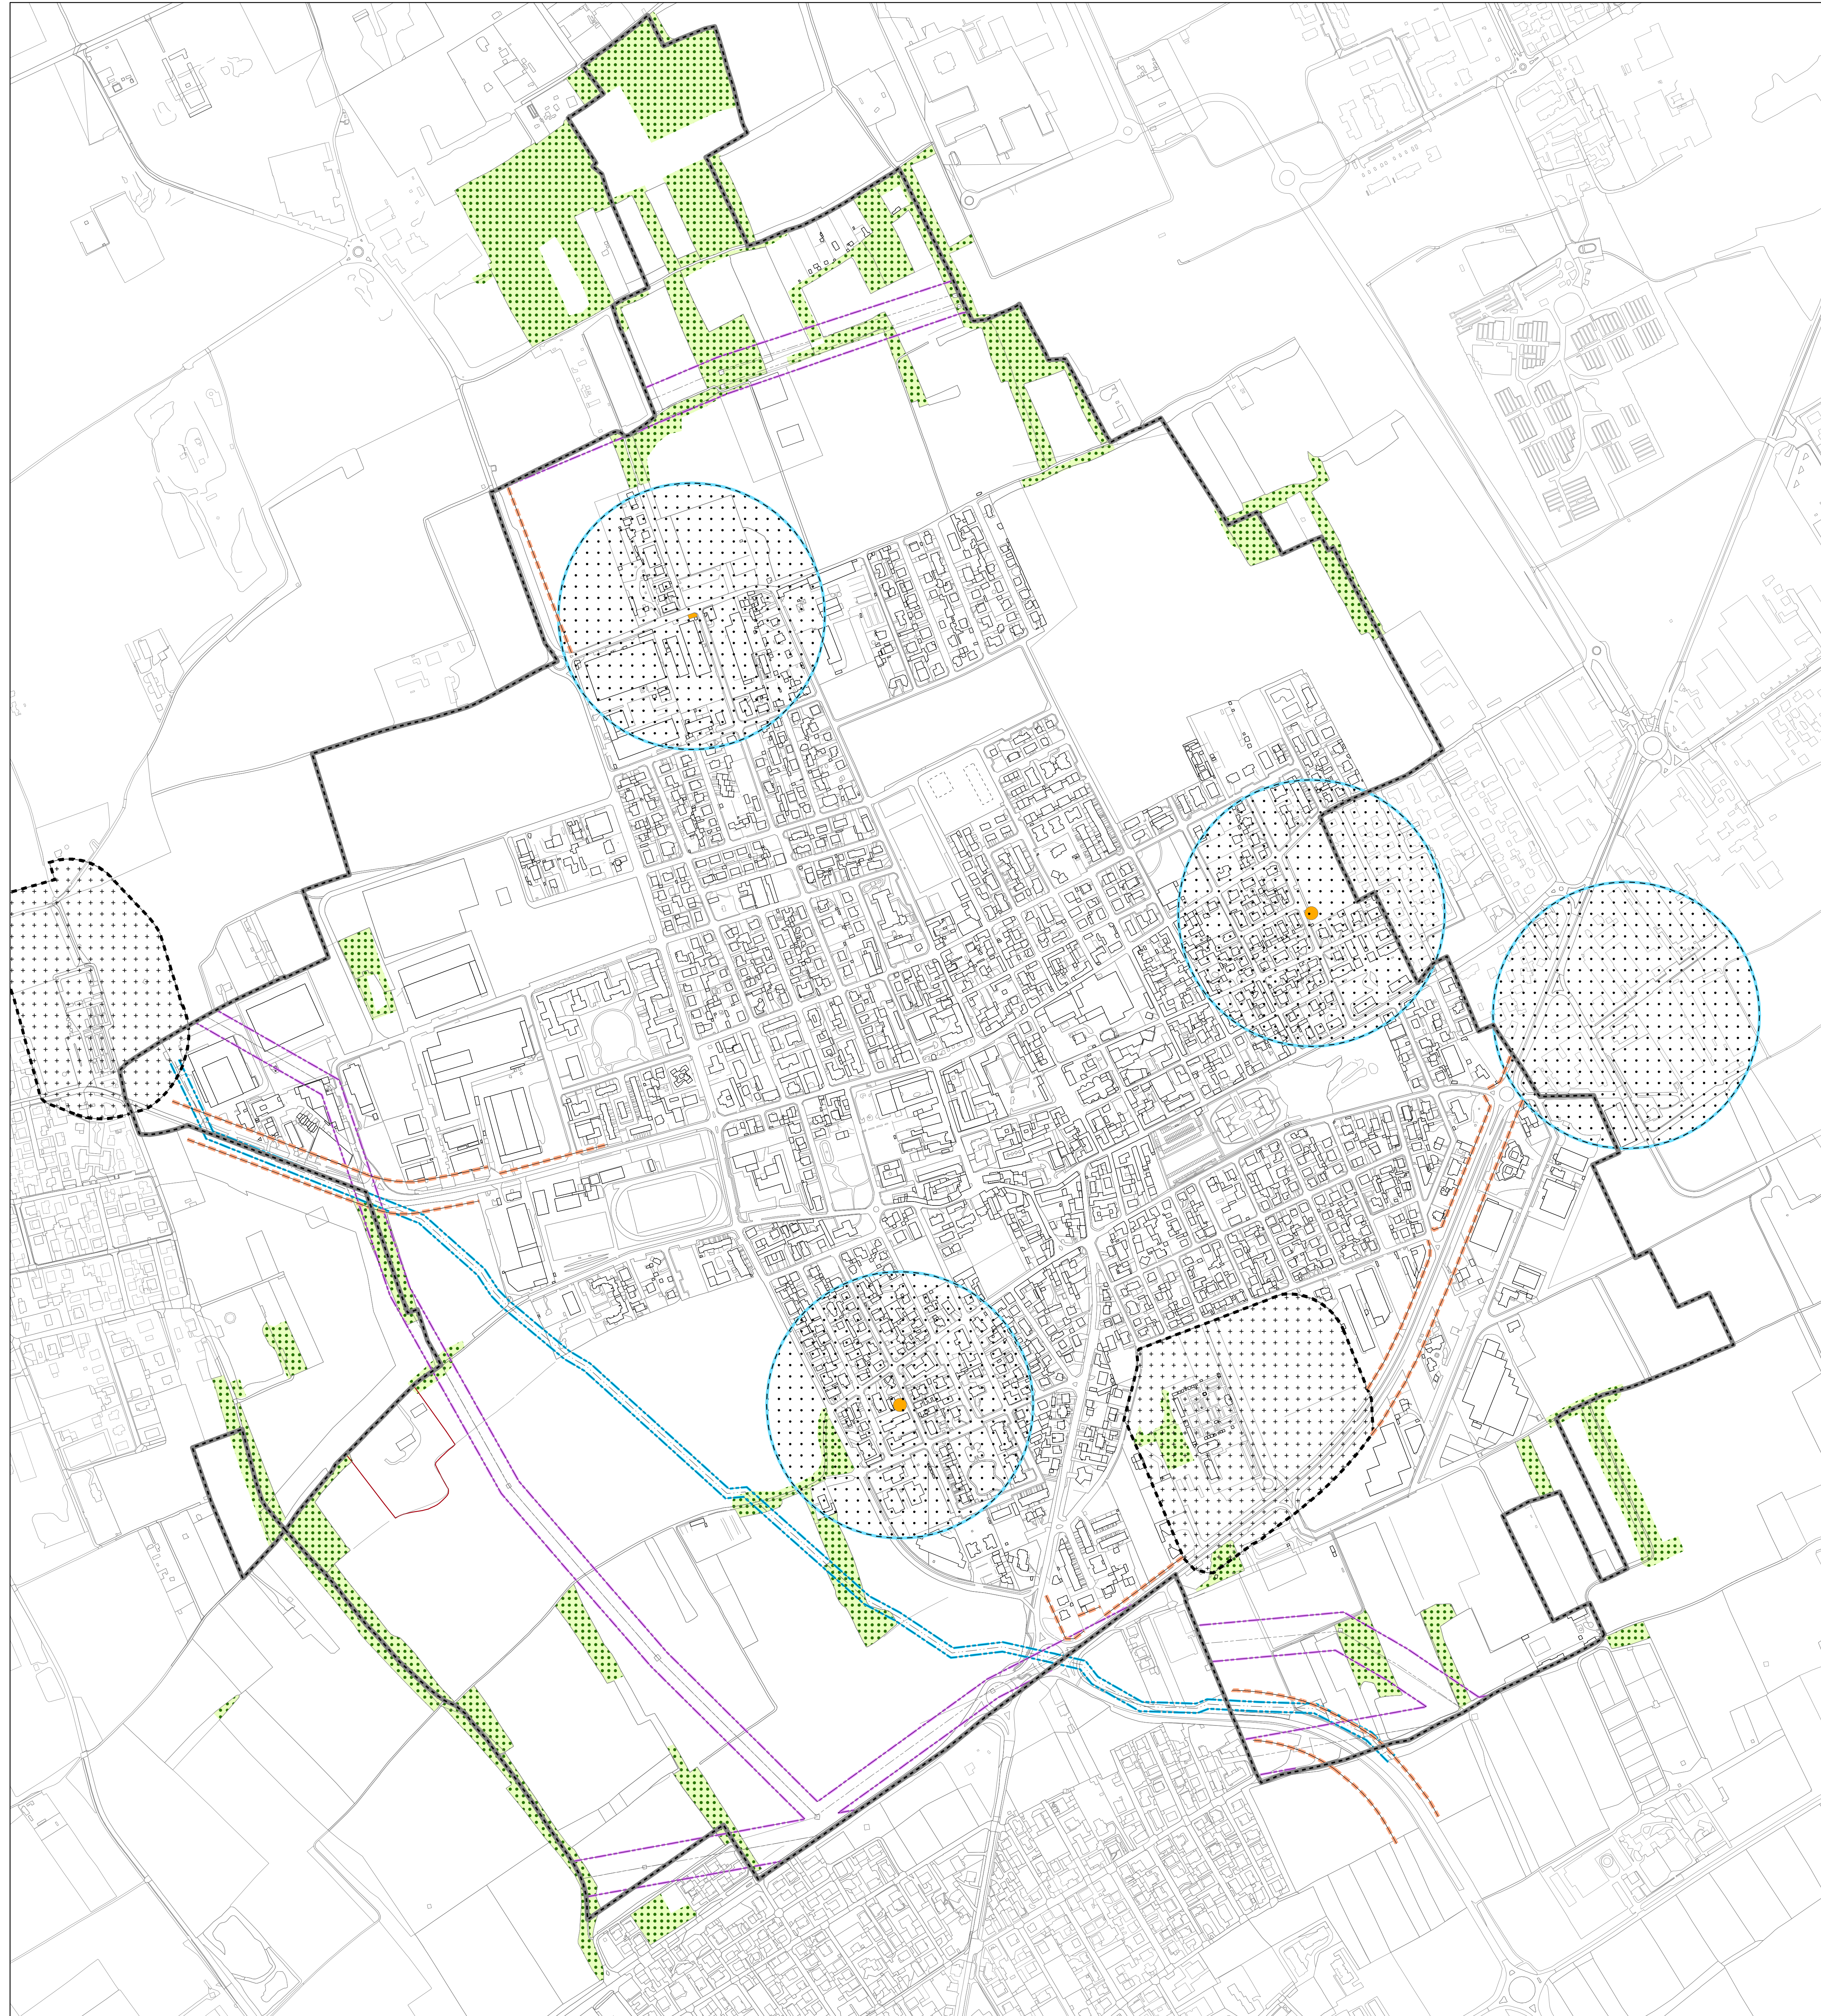

Confine comunale

Vincoli ambientali

Aree boscate (PIF)

Fasce di rispetto

Fascia di rispetto stradale

Fascia di rispetto cimiteriale

Linea elettrodotti (132 kV)

Fascia di prima approssimazione di elettrodotti di alta tensione DM 29/05/2008

Linea gasdotto

Distanza di sicurezza da gasdotto ai sensi allegato A DM 17/04/2008
(2° specie - DN 600mm)

Componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del PGT

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione di acque destinate
al consumo umano (art 94 D.Lgs 152/2006)

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque destinate
al consumo umano definite con criterio geometrico (art. 94 del
D.Lgs 152/2006)

Comune di Villa Cortese
Città Metropolitana di Milano

PGT

Piano delle Regole

C 2.0

Vincoli

Scala 1:4.000

modificata a seguito di controdeduzione
alle osservazioni

Professionista incaricato
architetto Fabrizio Ottolini

Dicembre 2020 - rev Ottobre 2021

